



NOTA: l'intervento previsto per ogni infisso è la sostituzione del vetro singolo esistente con un vetrocamera stratificato

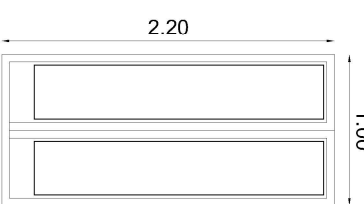


IE 33	IE 34
-------	-------



peraltro necessario, Uw = 2.90 W / mq K	VEITRO	vetro doppio	peraltro necess Uw = 2.90 W / m
---	--------	--------------	---

scala 1:500

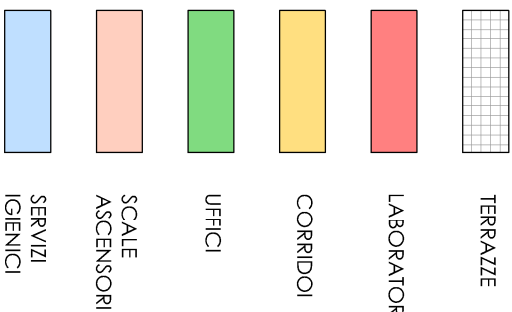

CORTÉ INTERNA NE



CORPO SCALA NE